


Killingen 2013 Indoor

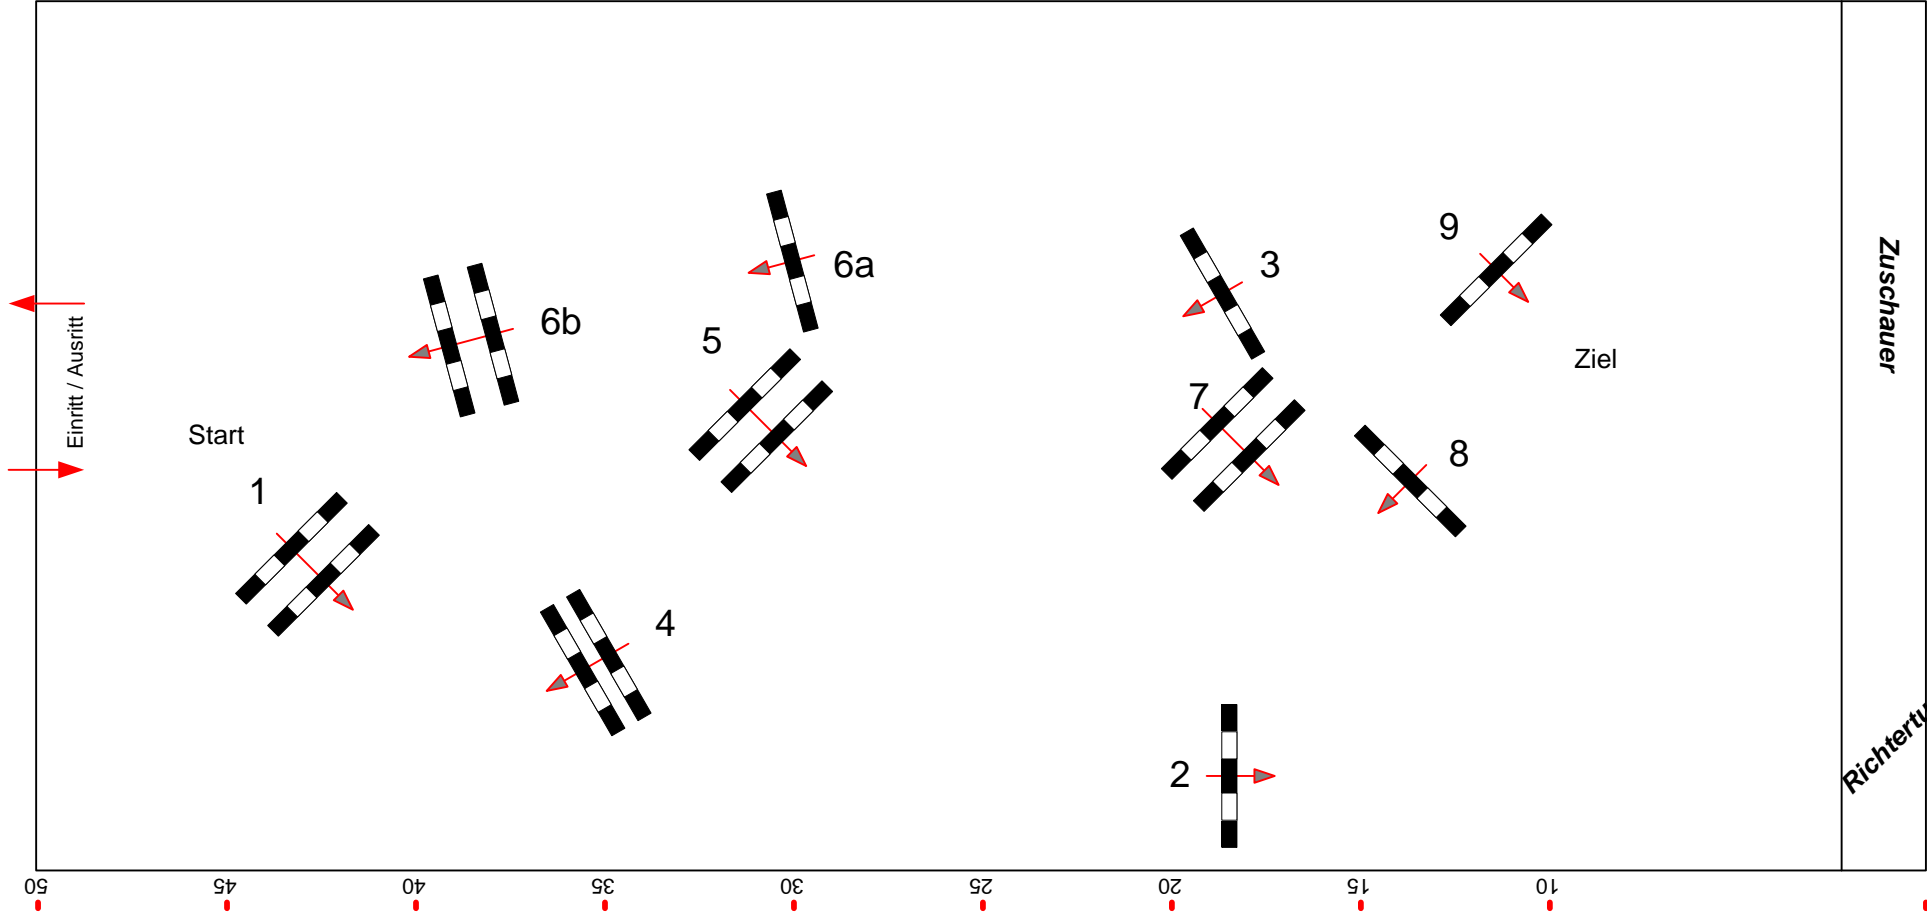

Prüfung Nr.: 10

Spring-LP m. Zeitwertung

Klasse: L

Sonntag, 14. April 2013

Beginn: 14:00 Uhr

Richtverf.: C

LPO § 501

RG / Art.

Höhe: 1,15 mtr.

Tempo: 350 m/Min.

Bahnlänge: 350 mtr.

Erlaubte Zeit: 60 sek.

Höchstzeit: 120 sek.

Hindernisse: 9

Sprünge: 10

Hindernisfehler: 4 sek.

geschl. Hindernis:

1. Stechen über:

Bahnlänge: 0 mtr.

Erlaubte Zeit: 0 sek.

Höchstzeit: 0 sek.

2. Stechen über:

Bahnlänge: 0 mtr.

Erlaubte Zeit: 0 sek.

Höchstzeit: 0 sek.

Parcours-Designer
HelmutBeck